




Rozvodná sústava: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S  
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: čl.411 samočinné odpojenie napájania  
čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia  
Vonkajšie vplyvy: uvedené sú v protokole

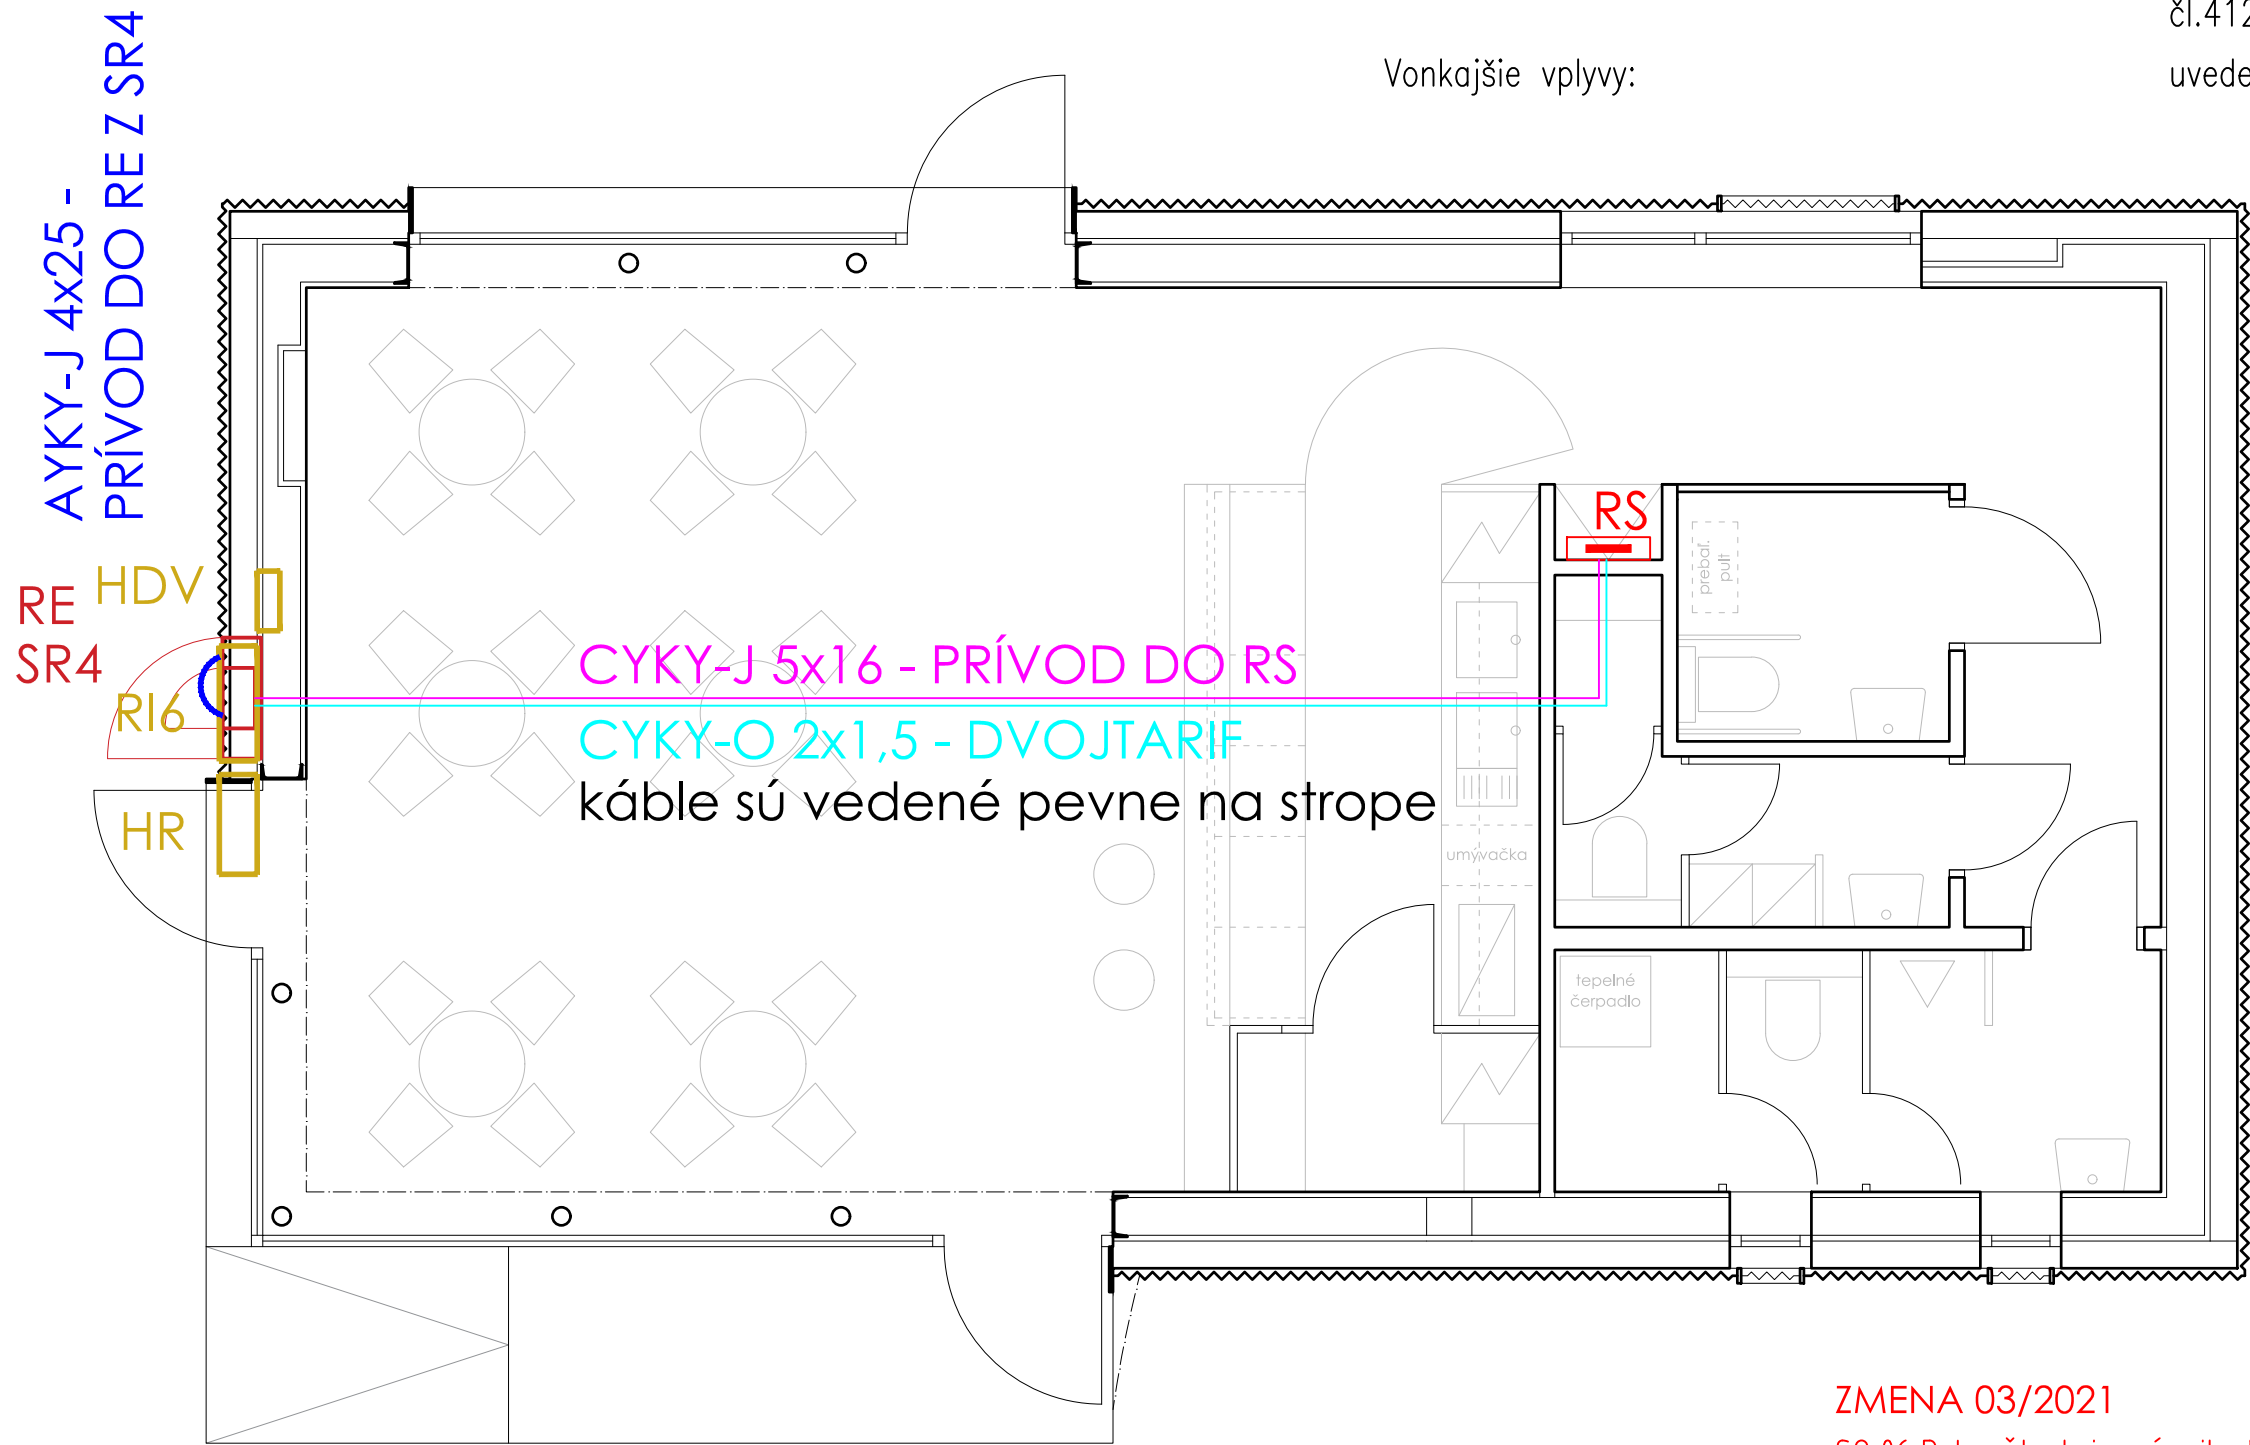

HDV, RIS6, HR  EXISTUJÚCI STAV - UMIESTNENIE SKRÍŇ  
VŠETKY SKRINE SA DEMONTUJÚ. HR SA RUŠÍ!!!

RE SR4  NOVÝ STAV - UMIESTNENIE SKRÍŇ NAD  
SEBOU - SR4 A RE SÚ NOVÉ PLASTOVÉ

ZMENA 03/2021

S0 06 Rekonštrukcia prípojky NN, Vypracoval: Ing. Vargová

Zod. projektant: Ing. arch. Štefan Zahatňanský  
Vypracoval: Ing. arch. M. Zahatňanský, Ing. arch. V. Karľa  
Investor: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP  
Miesto stavby: Drocárov park 6, 040 23 Košice

Projekt: DŽEMO  
KOMUNITNÁ KAVIAREŇ

Obsah výkresu:  
Dispozícia

Datum: 09/2020 Pare č.:  
Mierka: 1:50  
Formát: 2xA4  
Projekt na Stavebné povolenie a k realizácii  
Č. výkresu: EO-2 Zmena: -

