
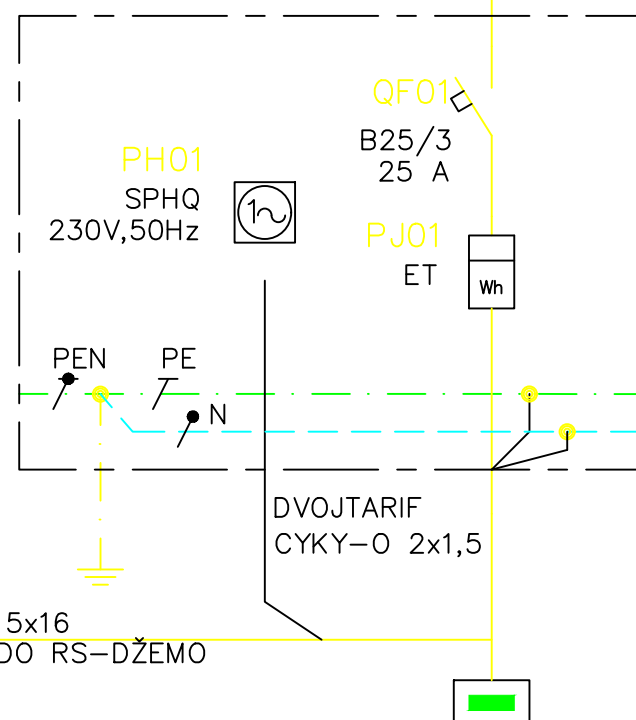


# ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA SR4 – TYPOVÁ HASMA – SR4 F2 VV 2/3 P1



Rozvodná sústava:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: čl.411 samočinné odpojenie napájania

Vonkajšie vplyvy:

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia

uvedené sú v protokole

ZMENA 03/2021

S0 06 Rekonštrukcia prípojky NN, Vypracoval: Ing. Vargová

Zod. projektant: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Vypracoval: Ing. arch. M. Zahatňanský, Ing. arch. V. Karľa

Investor: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Miesto stavby: Drocárov park 6, 040 23 Košice

Projekt:

DŽEMO  
KOMUNITNÁ KAVIAREŇ

Obsah výkresu:

Jednopolová schéma prípojky NN

ar2/u3a

Dátum: 09/2020 Pare č.:

Mierka: -

Formát: 1xA4

Projekt na Stavebné povolenie a k realizácii

Č. výkresu: EO-1 Zmena: -